

IP 65 Totalmente protetto contro la polvere e i getti d'acqua.
Fully protected against dust and splashing.



Apparecchio di classe I con morsetto o terminale di terra
Class I light fixture with earth connector or terminal

F Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Suitable for installation on normally inflammable surfaces

SMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Allentare i grani **H** e sfilare il corpo **I** dal piattello **G**, sfilando i perni **K**, dalle asole di bloccaggio **E** **FIG.1**

POSA POLE CON POZZETTO

- Prima di interrare e/o cementare il pozzetto, fare attenzione a creare nella zona di alloggiamento uno strato di ghiaia di drenaggio sufficiente a garantire l'eventuale deflusso dell'acqua (**min. 30cm**). Interrare e/o cementare il pozzetto **D** avendo cura di posizionarlo in bolla. **FIG.2**

Pole monodirezionale: Posizionare il pozzetto facendo in modo che la tacca **L** della piastra sia nella stessa direzione dell'orientamento del fascio di luce. **FIG.3**

- Nel caso di linea continua, introdurre negli appositi fori del pozzetto il tubo o i tubi rigidi **F** per il passaggio dei cavi. **FIG.2-FIG.3**

- Fissare il pozzetto avendo cura di non tenerlo mai al di sotto del filo del terreno (o della superficie di calpestio). **FIG.2**

POSA POLE A PAVIMENTO

- Dopo aver effettuato il collegamento in rete a monte dell'apparecchio attenendosi alle istruzioni CONNESSIONE IN RETE fissare a pavimento il piattello di bloccaggio **G** con tasselli e viti adeguate. **FIG.7**

- Rimontare l'apparecchio procedendo in senso inverso allo smontaggio. **FIG.1**

CONNESSIONE IN RETE

- Far passare il cavo conduttore dell'apparecchio dall'asola **N** e agire come in:

FIG.3, FIG.5 (per POLE con pozzetto), **FIG.7** (per POLE a pavimento).

- La morsettiere di giunzione non è inclusa.

- L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato.

- Sui cavi di uscita dell'apparecchio (L 500mm), utilizzare una morsettiere multipolare a 3 poli, conforme alla IEC 998-2-1 o alla IEC 998-2-2 alloggiata

in una scatola IP 68 di dimensioni tali da contenerla, attenendosi allo schema descritto.

RIMONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Bloccare il piattello **G** al pozzetto **D** con le apposite viti **O**. **FIG.4**

- Rimontare l'apparecchio procedendo in senso inverso allo smontaggio.

INSERIMENTO E CAMBIO LAMPADA

- Allentare i grani **C** e sfilare il gruppo ottico **A**.

- Inserire/sostituire la lampada.

- Reinserire il gruppo ottico **A** facendo attenzione al corretto posizionamento delle guarnizioni di tenuta **P** e **Q**.

N.B. La guarnizione "P" deve essere posizionata fino a coprire i grani di fissaggio.

- Tenendo premuto il vano ottico **A** al corpo **B** riavvitare i grani **C**.

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Unloose the dowels **H** and take off the body **I** from the plate **G** loosening the screws **K** from the slots **E**. **FIG.1**

LAYING POLE WITH HOUSING

- Before cementing or installing the housing, pay attention to leave a space with gravel to guarantee the drainage of the water (minimum 30 cm.). Install the housing **D** paying attention to put it at the level. **FIG.2**

- **Pole unidirectional:** Place the housing in the way that the hack **L** of the plate is in the same direction of the light beam. **FIG.3**

- In case of direct current, put in the suitable holes of the housing the tube or the tubes **F** for the cables. **FIG.2 - FIG.3**

- Fix the housing paying attention to keep it never under the ground level (or the walk surface). **FIG.2**

LAYING POLE AT THE FLOOR

- After the connection fix the plate **G** to the floor with suitable screws.

- Reassembly the fitting. **FIG.7**

CONNECTION

- Pass the connecting cable of the fitting trough the slots **N** and operate as in:

FIG. 3, FIG.5 (for POLE with housing) - **FIG. 7** (for POLE at the floor).

- The terminal board is not included.

- Installation may required qualified personnel.

- For the exit cables (L 500 mm) use a tri-polar terminal board, complying with IEC 998-2-1 or with IEC 998-2-2 placed in a box IP 68 big enough to contain it, as the description.

- We recommend the use of the connector IP68 nc. 645230.

REASSEMBLY INSTRUCTION

Fix the plate **G** to the housing **D** with the suitable screws **O**.

Reassembly the fitting. **FIG.4**

LAMP REPLACEMENT

- Unloose the dowels **C** and take off the optics **A**

- Replace the lamp.

- Reinsert the optics **A** paying attention to the right positioning of the gaskets **P** and **Q**

N.B. The gasket "P" has to be installed covering the fixing dowels.

Pressing the optics **A** to the body **B** tighten the dowels **C**.

POLE (IT-GB) NC 822402

INDICE MODIFICHE / MODIFICATION INDEX

1	2								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

AVVERTENZE GENERALI

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.

- N.B. Prima di procedere alla connessione dell'apparecchio in rete assicurarsi che sia tolta tensione.

- Usare lampade UV Stop (attacco G8,5).

- Sostituire gli schermi di protezione danneggiati con ricambi originali.

- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o dal personale

qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

GENERAL INSTRUCTIONS

- The fitting's safety is guaranteed only with appropriate use of the following instructions, so it's necessary to keep them.

- Before proceeding with the connections of the fitting be sure that there's no voltage.

- Use UV STOP lamps (socket G 8,5).

- Replace damaged diffusers with original spare parts.

- If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

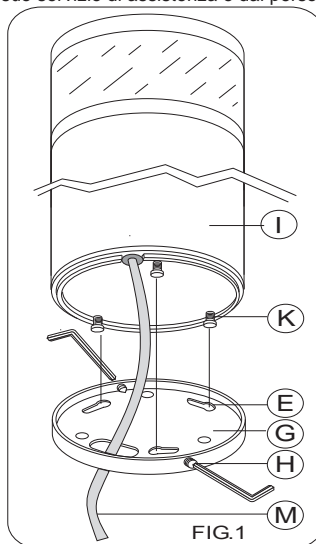


FIG.1

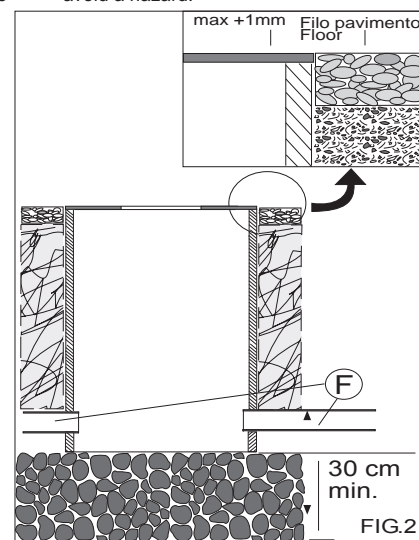


FIG.2

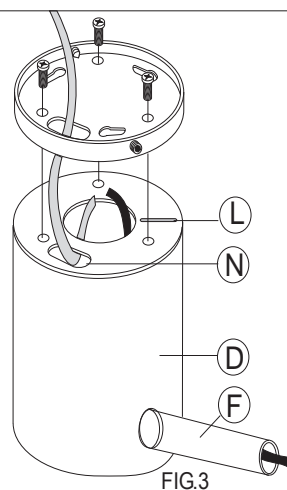


FIG.3

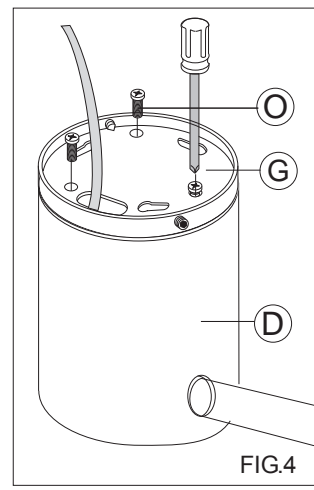


FIG.4




FIG.5

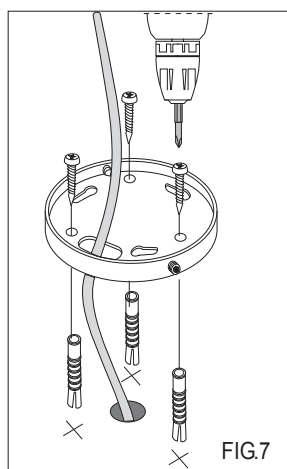


FIG.6

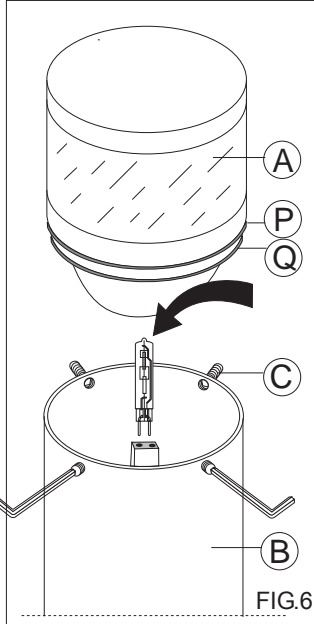


FIG.7